

Nagrzewnice wodne ramowe NWR 800x800

NWR 800x800 1R	NW 12 KZ/25T-01R-800A-18P-06NC											
	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
Powietrze	Temp. powietrza wlot	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
	°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 5000m³/h Prędkość 2,3 m/s Spadek ciśnienia 15 Pa	-20	15,1	58,8	2,6	11,8	11,1	52,2	2,29	9,7	3,1	38,7	1,69	10,4
	-15	18,2	55,7	2,46	10,7	14,3	49,0	2,15	8,7	6,2	35,5	1,55	8,9
	-10	21,4	52,5	2,32	9,6	17,4	45,9	2,02	7,7	9,3	32,3	1,41	7,5
	-5	24,5	49,4	2,18	8,6	20,5	42,7	1,88	6,8	12,4	29,2	1,27	6,2
	0	27,6	46,2	2,04	7,6	23,6	39,6	1,74	6,4	15,5	26,0	1,13	5,5
	5	30,7	43	1,9	6,7	26,7	36,4	1,60	6,0	18,6	22,8	0,99	5,0
	10	33,8	39,9	1,76	6,0	29,9	33,3	1,46	5,5	21,7	19,6	0,85	4,6
	15	36,9	36,7	1,62	5,5	33,0	30,1	1,32	0,9	24,7	16,3	0,71	4,0
Przepływ 6500m³/h Prędkość 2,8 m/s Spadek ciśnienia 21 Pa	-20	11,5	68,7	3,03	15,6	7,9	60,9	2,68	12,9	0,7	45,1	1,96	12,5
	-15	14,8	65,0	2,87	14,2	11,3	57,2	2,51	11,5	4,0	41,4	1,80	11,8
	-10	18,2	61,3	2,71	12,7	14,6	53,5	2,35	10,2	7,3	37,7	1,64	10,0
	-5	21,5	57,6	2,54	11,4	49,8	17,9	2,19	8,9	10,6	34,0	1,48	8,2
	0	24,8	53,9	2,38	10,1	21,2	46,1	2,03	7,8	13,9	30,3	1,32	6,7
	5	28,1	50,2	2,22	8,9	24,5	42,4	1,86	6,7	17,2	26,5	1,16	5,6
	10	31,4	46,5	2,05	7,7	27,8	38,7	1,70	6,2	20,5	22,8	0,99	5,0
	15	34,7	42,8	1,89	6,6	31,1	35,0	1,54	5,8	23,7	19,0	0,83	4,5

NWR 800x800 2R	NW 12 KZ/25T-02R-800A-18P-12NC											
	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
Powietrze	Temp. powietrza wlot	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
	°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 5000m³/h Prędkość 2,3 m/s Spadek ciśnienia 30 Pa	-20	38,0	97,3	4,30	10,1	31,6	86,5	3,80	8,3	18,5	64,5	2,81	8,3
	-15	40,0	92,1	4,07	9,1	33,6	81,3	3,57	7,4	20,4	59,3	2,58	7,1
	-10	41,9	87,0	3,84	8,2	35,5	76,2	3,35	6,6	22,3	54,1	2,36	6,0
	-5	43,9	81,9	3,60	7,3	37,4	71,0	3,12	5,8	24,2	48,9	2,13	5,0
	0	45,8	76,7	3,40	6,5	39,4	65,9	2,90	5,4	26,1	43,7	1,90	4,1
	5	47,8	71,6	3,16	5,7	41,3	60,8	2,67	5,1	27,9	38,4	1,67	3,5
	10	49,7	66,4	2,94	5,2	43,2	55,6	2,44	4,6	29,8	33,1	1,44	3,2
	15	51,6	61,3	2,71	4,7	45,1	50,4	2,22	4,0	27,7	31,5	1,21	2,8
Przepływ 6500 m³/h Prędkość 2,8 m/s Spadek ciśnienia 42 Pa	-20	33,2	115,9	5,12	12,5	27,2	103,0	4,53	11,4	15,2	76,6	3,34	9,6
	-15	35,3	109,8	4,85	11,8	29,5	96,8	4,25	10,2	17,3	70,4	3,07	8,9
	-10	37,6	103,6	4,57	11,3	31,6	90,6	3,98	9,0	19,5	64,2	2,80	8,3
	-5	39,8	97,4	4,30	10,1	33,8	84,5	3,71	7,9	21,7	58,0	2,53	6,9
	0	41,9	91,3	4,03	9,0	36,0	78,3	3,44	6,9	23,8	51,8	2,26	5,6
	5	44,1	85,1	3,76	7,9	38,1	72,2	3,17	5,9	25,9	45,5	1,98	4,4
	10	46,3	79,0	3,49	6,9	40,3	66,0	2,90	5,4	28,0	39,2	1,71	3,7
	15	48,5	72,8	3,22	5,9	42,5	59,8	2,63	5,0	30,1	32,8	1,43	3,1

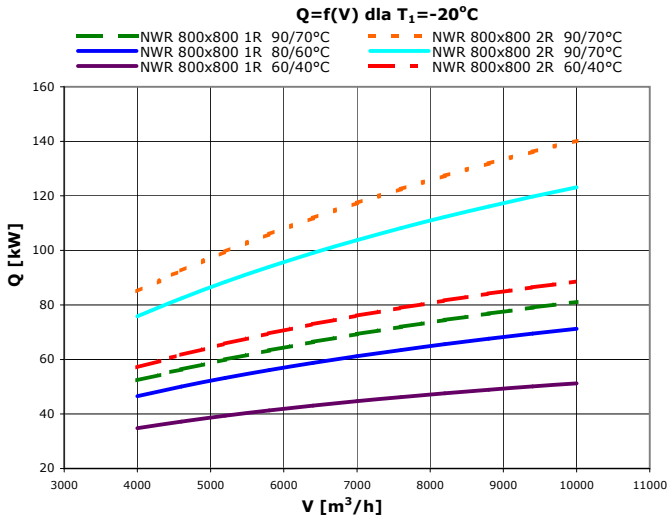

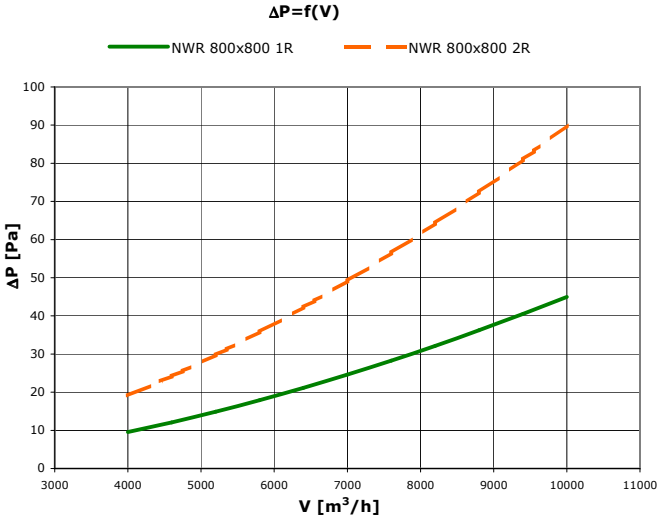

PWPO-T PROMONT Spółka z o.o., ul. Przemysłowa 6, 58-160 Świebodzice, tel. +48 (74) 646 58 30 fax. +48 (74) 646 58 32, biuro@promont-swiebodzice.pl, www.promont-swiebodzice.pl